




Prolungha®  
Le Prolungha

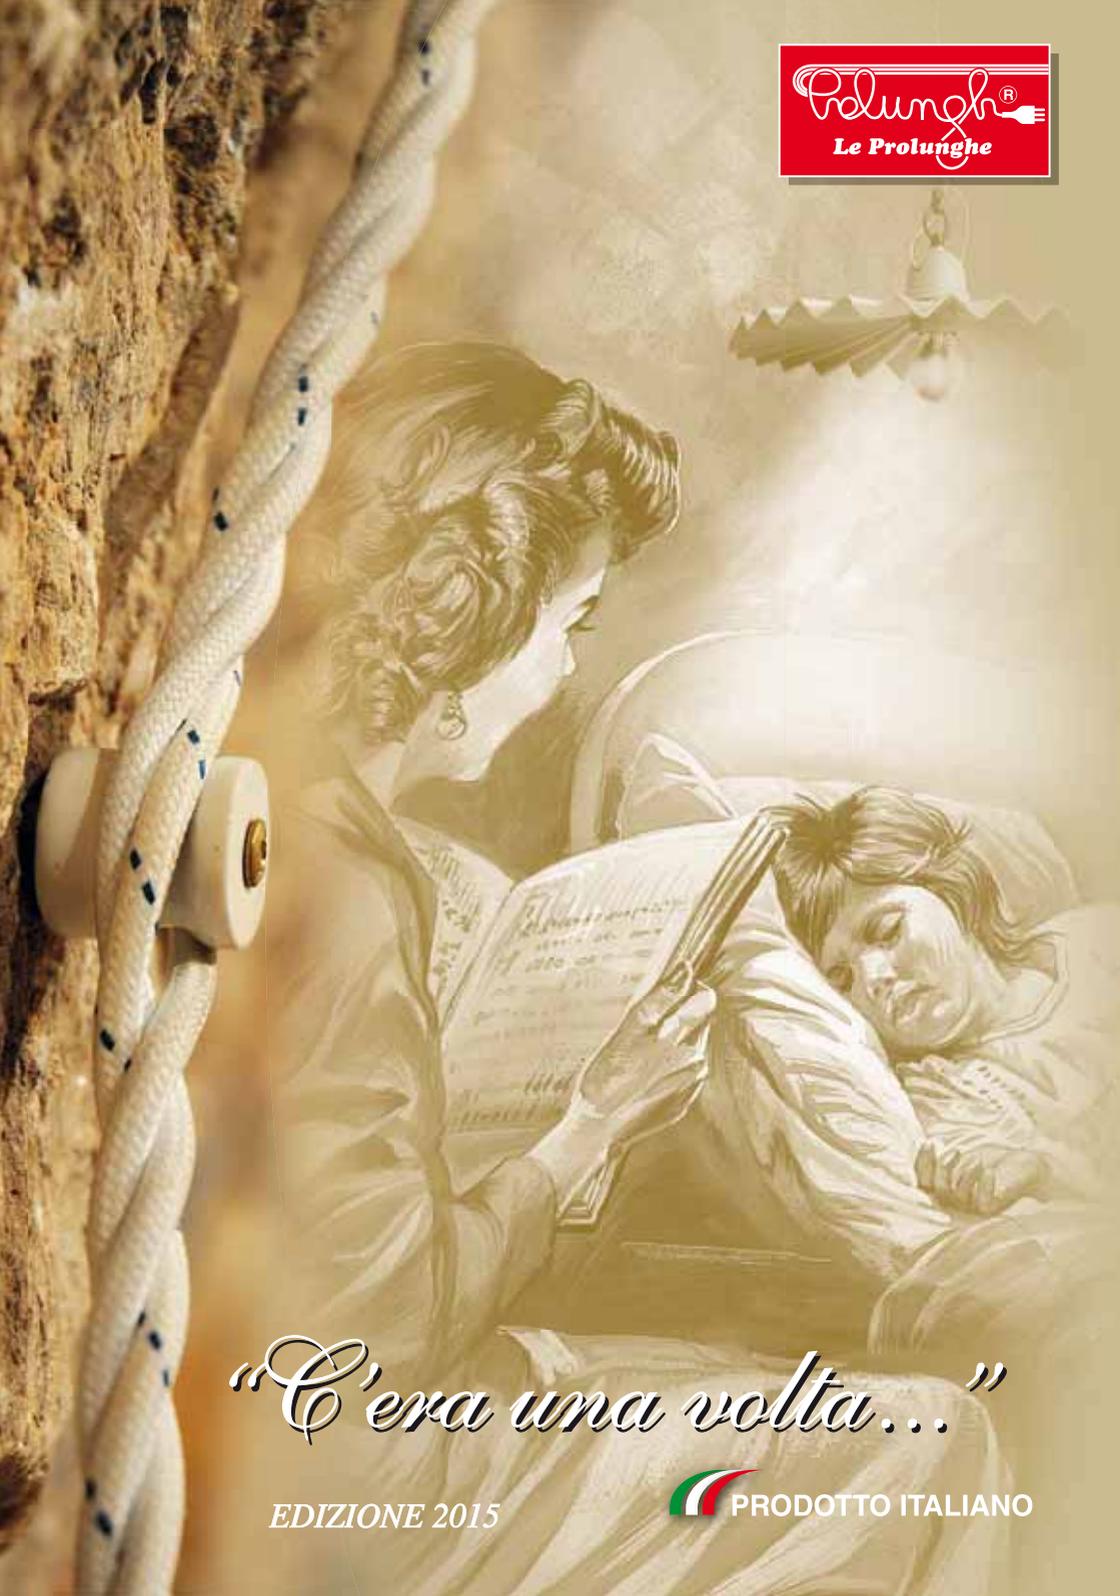

*“C’era una volta...”*

EDIZIONE 2015



PRODOTTO ITALIANO



# CATALOGO 2015

 **PRODOTTO ITALIANO**

*“C’era una volta...”*

“C’era una Volta” nasce dalla conoscenza,  
dall’esperienza e da progetti capaci di soddisfare le richieste  
di un mercato sempre più attento:

Con grande professionalità l’azienda “Le Prolunghe”  
propone al mercato la linea “C’era una Volta”.

Una produzione tutta italiana, dove design  
e armonia contemporanei invitano  
a riscoprire antiche emozioni.







*"C'era una volta..."*

## Le nostre proposte

### Linea C'era una Volta

Treccia cotone	6
Serie Noir (pietra lavica lucida)	14
Serie Nuit (pietra lavica opaca)	18
Serie Elite	20
Serie Nera	28
Serie Cotto	32
Serie Europa	38
Serie Euro Cotto	46
Serie Tonda	50
Serie Rettangolo	54
Serie Pietra	58
Serie Sasso	62
Serie Oval	68

### Linea da incasso "per scatole rettangolari"

Linea Amica	73
Linea Nova	85
Linea Delux	88

### Canalina in porcellana "Estetic"

### Impianto in Rame e Porcellana


Linea Rame Satinato	103
Linea Rame Anticato	107

### Illuminazione

Linea Classic	124
Linea Ergo Lux	169
Linea Alba	175
Linea Oro Ducato	181
Linea Candela	193
Linea Modern Cromo	197
Plafoniere e Lanterna	203
Lampade	209
Placche, orologi e pomelli	211
Accessori e ricambi	215



## Impianto tipo

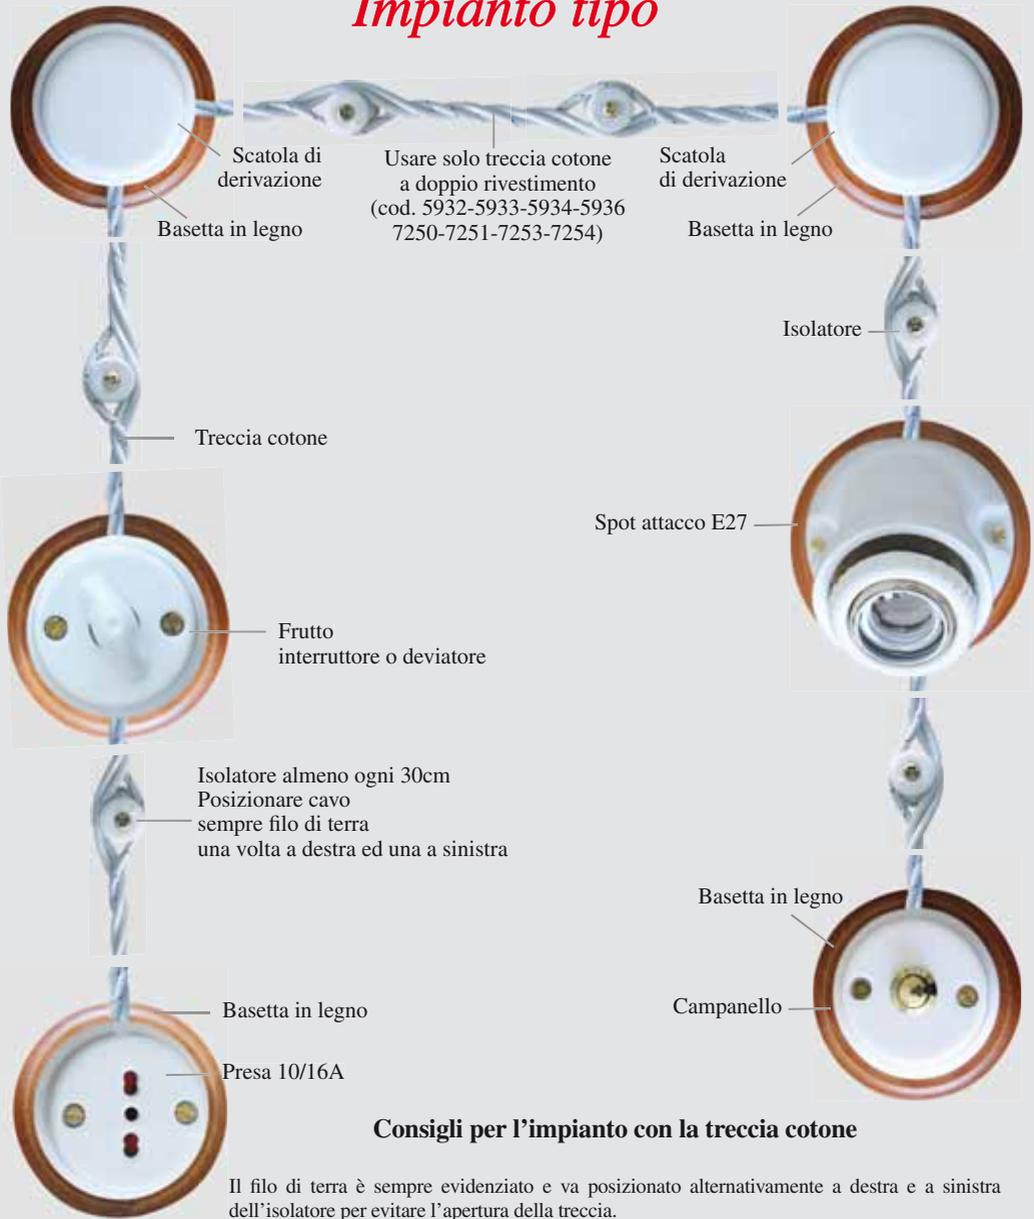

### Consigli per l'impianto con la treccia cotone

Il filo di terra è sempre evidenziato e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.

Utilizzare il filo evidenziato quale cavo di terra.

Facendo così si avrà sempre il cavo perfettamente diritto e non si aprirà.

Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone a doppio rivestimento.



# Consigli per l'uso

**PER UN'ESECUZIONE CORRETTA DI MONTAGGIO DELLA LINEA**

*“C'era una volta”*

**È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI REGOLE:**

- Utilizzo solo **Treccia Cotone** a **DOPPIO RIVESTIMENTO**  
sezione minima 3G1 - 3G1.50 - 3G2.50 - 4G1.50  
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253)  
“LE PROLUNGHE”
- Utilizzare un **Isolatore** almeno ogni 30 cm. di cavo steso
- Utilizzare sempre una **Basetta in Legno**  
(es. CODICI 5986, 8509, 8510, 8511 e 8539, 8540, 8541 per interruttori/deviatori/scatole)  
(es. CODICE 5987 per rosoni e scatole ø 90)
- Utilizzare solo per **Impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.



*dal 1986 con te...*



# La Treccia Cotone



# La Treccia

Cotone

Cavi trecciati a doppio rivestimento disponibili in un'ampia gamma di colori per realizzare impianti "C'era una Volta" nella massima sicurezza.



## *Dichiarazione CE di conformità della treccia cotone*

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ  
(EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Le Prolunghe s.a.s  
di Ambrosi Albina & C.  
Via dell' Artigiano, 51 38068 ROVERETO (TN)  
Tel. 0464 / 434894 - 438917 - Fax 0464 / 435399  
E-mail: info@leprolunghe.com  
Website: www.leprolunghe.com

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**CORDONCINO FLESSIBILE A SPIRALE VISIBILE,  
CON CONDUTTORI ISOLATI IN PVC E GUAINETTA ISOLANTE IN F.V.  
(SULLE SINGOLE ANIME, SOTTO TRECCIA)**

(Code designation)

- Tensione nominale: 300/300V - (3G1mm<sup>2</sup>)

(Rated voltage)

- Tensione nominale: 450/750V - (3G1,5mm<sup>2</sup> - 3G2,50mm<sup>2</sup> - 4G1,5mm<sup>2</sup>)

al quale questa dichiarazione si riferisce,

è conforme alle seguenti norme/altri documenti/specifiche:

(to which this declaration relates

is on conformity with the following standards or other normative documents)

CEI 20-19 parte 2 art. 8 conforme al documento di armonizzazione CENELEC HD 22.2 S2/92 art. 8 per la prova di resistenza al calore della treccia.

CEI 20-20 Ed. 90 conforme al documento di armonizzazione CENELEC HD 21.1 S2/92, 21.2 S2/92 e 21.3S2/92 relativa ai cavi H05V-K

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive 73/23/CEE e 93/68/CEE (following the provisions of the Directives 73/23/CEE and 93/68/CEE)

10.05.1997

CE



# TRECCIA COTONE

A tre o quattro poli con filo di terra evidenziato  
a doppio rivestimento utilizzabile per impianti  
con materiale "C'era una volta"

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione  
72/23/CEE e 93/68/CEE  
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Sezione	Colore	mt. x cart.
5932	3G1mm2	Bianco	50
5932/AV	3G1mm2	Avorio	50
5932/MR	3G1mm2	Marrone	50
5932/OR	3G1mm2	Oro	50
7250	3G1mm2	Cotto	50
5933	3G1,50mm2	Bianco	50
5933/AV	3G1,50mm2	Avorio	50
5933/MR	3G1,50mm2	Marrone	50
5933/OR	3G1,50mm2	Oro	50
7251	3G1,50mm2	Cotto	50
5934	3G2,50mm2	Bianco	50
5934/AV	3G2,50mm2	Avorio	50
5934/MR	3G2,50mm2	Marrone	50
5934/OR	3G2,50mm2	Oro	50
7252	3G2,50mm2	Cotto	50
5936	4G1,50mm2	Bianco	50
5936/AV	4G1,50mm2	Avorio	50
5936/MR	4G1,50mm2	Marrone	50
5936/OR	4G1,50mm2	Oro	50
7253	4G1,50mm2	Cotto	50



# TRECCIA COTONE MATASSINE DA MT. 10

A tre o quattro poli con filo di terra  
evidenziato a doppio rivestimento  
utilizzabile per impianti con materiale  
"C'era una volta"

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione  
72/23/CEE e 93/68/CEE  
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Sezione	Colore	matassine x cart.
5932/10	3G1mm2	Bianco	8
5932/10-AV	3G1mm2	Avorio	8
5932/10-MR	3G1mm2	Marrone	8
5932/10-OR	3G1mm2	Oro	8
7250/10	3G1mm2	Cotto	8
5933/10	3G1,50mm2	Bianco	5
5933/10-AV	3G1,50mm2	Avorio	5
5933/10-MR	3G1,50mm2	Marrone	5
5933/10-OR	3G1,50mm2	Oro	5
7251/10	3G1,50mm2	Cotto	5
5934/10	3G2,50mm2	Bianco	4
5934/10-AV	3G2,50mm2	Avorio	4
5934/10-MR	3G2,50mm2	Marrone	4
5934/10-OR	3G2,50mm2	Oro	4
7252/10	3G2,50mm2	Cotto	4
5936/10	4G1,5mm2	Bianco	4
5936/10-AV	4G1,5mm2	Avorio	4
5936/10-MR	4G1,5mm2	Marrone	4
5936/10-OR	4G1,5mm2	Oro	4
7253/10	4G1,5mm2	Cotto	4

# TRECCIA COTONE MATASSINE DA MT. 25

A tre o quattro poli con filo di terra  
evidenziato a doppio rivestimento  
utilizzabile per impianti con materiale  
"C'era una volta"

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione  
72/23/CEE e 93/68/CEE  
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Sezione	Colore	matassine x cart.
5932/25	3G1mm2	Bianco	4
5932/25-AV	3G1mm2	Avorio	4
5932/25-MR	3G1mm2	Marrone	4
5932/25-OR	3G1mm2	Oro	4
7250/25	3G1mm2	Cotto	4
5933/25	3G1,50mm2	Bianco	3
5933/25-AV	3G1,50mm2	Avorio	3
5933/25-MR	3G1,50mm2	Marrone	3
5933/25-OR	3G1,50mm2	Oro	3
7251/25	3G1,50mm2	Cotto	3
5934/25	3G2,50mm2	Bianco	2
5934/25-AV	3G2,50mm2	Avorio	2
5934/25-MR	3G2,50mm2	Marrone	2
5934/25-OR	3G2,50mm2	Oro	2
7252/25	3G2,50mm2	Cotto	2
5936/25	4G1,5mm2	Bianco	2
5936/25-AV	4G1,5mm2	Avorio	2
5936/25-MR	4G1,5mm2	Marrone	2
5936/25-OR	4G1,5mm2	Oro	2
7253/25	4G1,5mm2	Cotto	2



# TRECCIA COTONE

ORO - BIANCO - MARRONE - AVORIO

**unico colore**



A tre o quattro poli a doppio rivestimento

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione  
72/23/CEE e 93/68/CEE  
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Sezione	Colore	mt. x cart.
5932/T-BIANCA	3G1mm2	Bianco	50
5932/T-AVORIO	3G1mm2	Avorio	50
5932/T-MARRON	3G1mm2	Marrone	50
5932/T-ORO	3G1mm2	Oro	50
5933/T-BIANCA	3G1,50mm2	Bianco	50
5933/T-AVORIO	3G1,50mm2	Avorio	50
5933/T-MARRON	3G1,50mm2	Marrone	50
5933/T-ORO	3G1,50mm2	Oro	50
5934/T-BIANCA	3G2,50mm2	Bianco	50
5934/T-AVORIO	3G2,50mm2	Avorio	50
5934/T-MARRON	3G2,50mm2	Marrone	50
5934/T-ORO	3G2,50mm2	Oro	50
5936/T-BIANCA	4G1,5mm2	Bianco	50
5936/T-AVORIO	4G1,5mm2	Avorio	50
5936/T-MARRON	4G1,5mm2	Marrone	50
5936/T-ORO	4G1,5mm2	Oro	50

# TRECCIA COTONE

CON FILO ACCIAIO

Bipolare o tripolare a doppio rivestimento  
con interno rinforzo acciaio  
"adatta per apparecchi di illuminazione"

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione  
72/23/CEE e 93/68/CEE  
Testo Unico D.Lgs. 81/08



Codice	Sezione	Colore	matasse da lungh.
--------	---------	--------	-------------------

5940	2x0,75mm <sup>2</sup>	Bianco	mt 50
------	-----------------------	--------	-------

5941	3G0,75mm <sup>2</sup>	Bianco	mt 50
------	-----------------------	--------	-------

